

Laboratorium Techniki Budowlanej
Sp. z o.o.
Dąbrowa Górnicza 41-306, ul. Laski 83
NIP 6292465943; KRS 0000447876
Jednostka notyfikowana/Notified body 1827
www.LTB.org.pl



AB 661


tel/fax: (+48) 32 26 4 079 kom: 602 15 28 97; 608 50 66 35; 604 97 62 07
Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza nr 17 1050 1360 1000 0023 6773 9022

Świadectwo Badań do ustalenia Typu do normy PN-EN 14351-1+A2 Nr 583/B – 2020 – 1

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło wg norm PN-EN ISO 10077-1:2017 i
PN-EN ISO 10077-2:2017 obliczenia cieplne okien systemu **Intertec 85**
opisanych w sprawozdaniu 583/B-2020, na zlecenie firmy:

Termo Profil Sp. z o.o.
ul. Górnicza 17 E
44-300 Wodzisław Śląski

Wyniki badań	
Złożenie	010420 – 110421
U_f [W/m ² K]	1,1
Ψ [W/mK]	0,048
U_g [W/m ² K]	0,5 (4/18/4/18/4)
U_w [W/m ² K] dla okna 1,23 x 1,48 m	0,81
Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1+A2.	

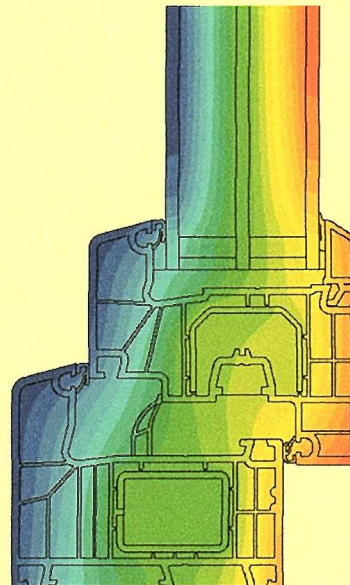

Kierownik Jakości

Maciej Żyła
Maciej Żyła



Kierownik Techniczny

Bogdan Wójtowicz
mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 20 lipca 2020 r.